


>> Vigilances

Bassins d'air concernés **Polluant** **Prévision de**
 par une vigilance en cause seuil dépassé

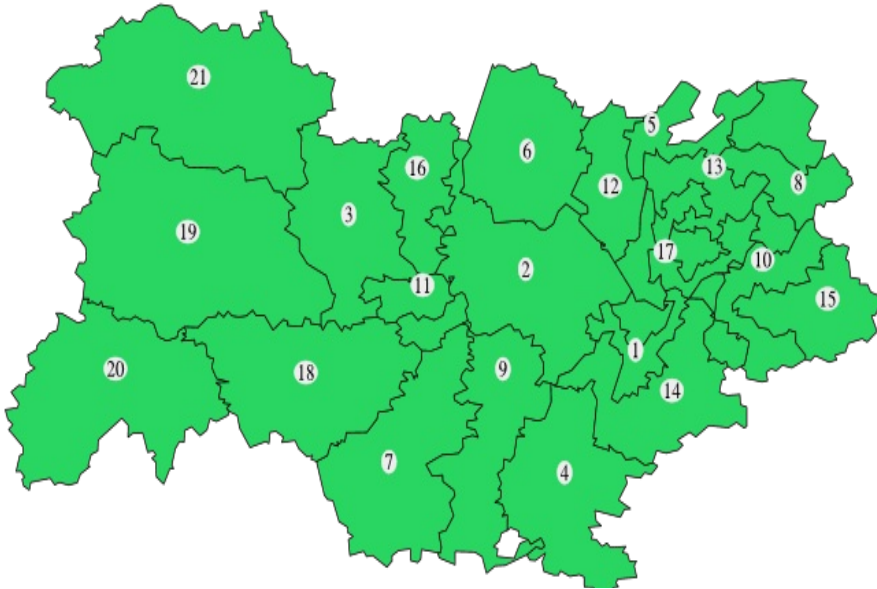

	Pas de vigilance particulière
	Vigilance jaune Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil information
	Vigilance orange Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil alerte premier niveau OU Dépassement persistant, soit 2 ou 3 jours consécutifs, seuil information, entre J-2 et J+1
	Vigilance rouge Dépassement ponctuel, soit 1 jour, (J ou J+1) seuil alerte second niveau OU Dépassement persistant, soit 2 jours consécutifs ou plus, seuil alerte premier niveau OU Dépassement persistant, soit 4 jours consécutifs ou plus, seuil information, de J-2 à J+1

>> Commentaire de la situation et de l'évolution

Dimanche 21 Novembre, les émissions de particules liées au chauffage ont fait augmenter les concentrations de particules PM10 comme prévu. La qualité de l'air a été mauvaise en raison des concentrations en particules PM 2,5 mais le seuil d'information et de recommandation en PM10 n'a pas été dépassé (44 µg/m3 sur la station de Passy) en raison d'une situation atmosphérique plus dispersive qu'initialement annoncé. Pour ce lundi 22 novembre, les concentrations en particules devraient rester élevées sans toutefois atteindre le seuil d'information et de recommandations. Dans ces conditions, la vigilance jaune peut donc être levée.